

Техническое описание

Клапаны терморегулятора с предварительной настройкой RA-N и RA-NCX $D_y = 15$ мм (хромированный)



Описание и область применения

Регулирующие клапаны RA-N и RA-NCX предназначены для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления.

RA-N оснащен встроенным устройством для предварительной (монтажной) настройки его пропускной способности в рамках следующих диапазонов:

- $K_v = 0,04-0,56 \text{ м}^3/\text{ч}$ — для клапанов $D_y = 10$ мм;
- $K_v = 0,04-0,73 \text{ м}^3/\text{ч}$ — для клапанов $D_y = 15$ мм;
- $K_v = 0,10-1,04 \text{ м}^3/\text{ч}$ — для клапанов $D_y = 20$ и 25 мм.

Клапаны RA-N и RA-NCX могут сочетаться со всеми термостатическими элементами серий

RA, RAW и RAX, а также с термоэлектрическим приводом TWA-A.

Для идентификации клапанов RA-N и RA-NCX их защитные колпачки окрашены в красный цвет. Защитный колпачок не должен использоваться для перекрытия потока теплоносителя через отопительный прибор. Поэтому следует применять рукоятку (кодированный номер **013G3300**).

Корпуса клапанов изготовлены из чистой латуни с никелевым покрытием (RA-N) или хромированные (RA-NCX).

Соответствие стандартам

Технические характеристики клапанов RA-N и RA-NCX в комбинации с термостатическими элементами серий RA, RAW и RAX соответствуют европейским стандартам EN 215-1 и российскому ГОСТ 30815-2002, а размер присоединительной резьбы — стандарту HD 1215 (BS 6284 1984).


Все радиаторные терморегуляторы, выпускаемые компанией «Данфосс», производятся на заводах, имеющих сертификат качества ISO 9000 (BS 5750).

Для предотвращения отложений и коррозии клапаны терморегуляторов RA-N и RA-NCX следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В других случаях необходимо обращаться в компанию «Данфосс». Не рекомендуется использовать для смазки деталей клапана составы, содержащие нефтепродукты (минеральные масла).


Описание
и область применения

Двухтрубная насосная система отопления

a — вертикальная

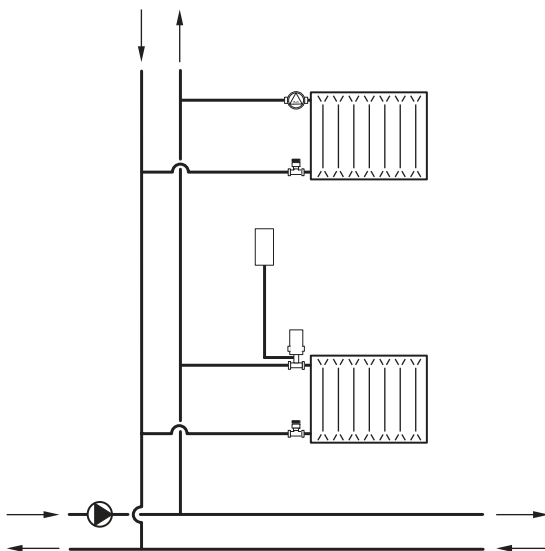

б — горизонтальная

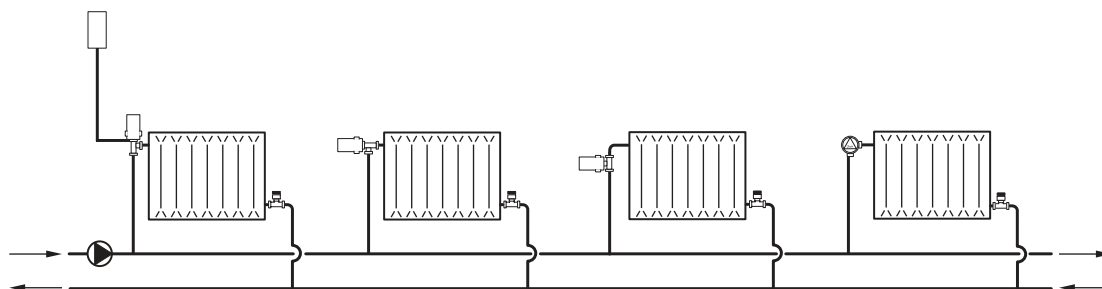

Техническое описание Клапаны терморегулятора с предварительной настройкой RA-N и RA-NCX $D_y = 15$ мм (хромированный)

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Клапаны RA-N и RA-NCX

Тип	Исполнение	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность $K_v^{1)}$, м³/ч, при значениях предварительной настройки										Максимальное давление, бар		Перепад давлений ²⁾ , бар	Макс. темпер. теплоносителя, °C	Кодовый номер																
		внутр. R _p (к трубопроводу)	наружн. R (к радиатору)	с термоэлементом										без Т/Э (K _{vs})	рабочее				испытательное															
				1	2	3	4	5	6	7	N	N																						
RA-N 10 (с внутр. резьбой)	Угловой вертикальный	3/8	3/8	0,04	0,08	0,12	0,19	0,25	0,33	0,38	0,56	0,65	10	16	0,6	120	013G0011																	
	Прямой	3/8	3/8														013G0012																	
	Угловой горизонтальный (UK)	3/8	3/8														013G0151																	
	Угловой трехходовой (правое исполнение)	3/8	3/8														013G0231																	
	Угловой трехходовой (левое исполнение)	3/8	3/8														013G0232																	
RA-N 15 (с внутр. резьбой)	Угловой вертикальный	1/2	1/2	0,04 (0,04)	0,09 (0,09)	0,16 (0,16)	0,25 (0,24)	0,36 (0,31)	0,43 (0,37)	0,52 (0,42)	0,73 (0,53)	0,9					10	16	0,6	120	013G3903													
	Прямой	1/2	1/2																		013G3904													
	Угловой горизонтальный (UK)	1/2	1/2																		013G0153													
	Угловой трехходовой (правое исполнение)	1/2	1/2																		013G0233													
	Угловой трехходовой (левое исполнение)	1/2	1/2																		013G0234													
RA-NCX (с внутр. резьбой, хромированный)	Угловой вертикальный	1/2	1/2																		0,04 (0,04)	0,09 (0,09)	0,16 (0,16)	0,25 (0,24)	0,36 (0,31)	0,43 (0,37)	0,52 (0,42)	0,73 (0,53)	0,9	10	16	0,6	120	013G4247
	Прямой	1/2	1/2																															013G4248
	Угловой трехходовой (правое исполнение)	1/2	1/2																															013G4239
RA-N 15 (с наружной резьбой)	Угловой трехходовой (левое исполнение)	1/2	1/2																		0,04 (0,04)	0,09 (0,09)	0,16 (0,16)	0,25 (0,24)	0,36 (0,31)	0,43 (0,37)	0,52 (0,42)	0,73 (0,53)	0,9	10	16	0,6	120	013G4240
	Угловой вертикальный	3/4	1/2																															013G4201
	Прямой	3/4	1/2																															013G4202
	Угловой горизонтальный (UK)	3/4	1/2																															013G4203
	Угловой трехходовой (правое исполнение)	3/4	1/2																															013G4204
RA-N 15 (с наружной резьбой)	Угловой трехходовой (левое исполнение)	3/4	1/2																		0,04 (0,04)	0,09 (0,09)	0,16 (0,16)	0,25 (0,24)	0,36 (0,31)	0,43 (0,37)	0,52 (0,42)	0,73 (0,53)	0,9	10	16	0,6	120	013G4205
	Угловой вертикальный	3/4	1/2	013G4201																														
	Прямой	3/4	1/2	013G4202																														
	Угловой горизонтальный (UK)	3/4	1/2	013G4203																														
	Угловой трехходовой (правое исполнение)	3/4	1/2	013G4204																														
RA-N 20 (с внутр. резьбой)	Угловой трехходовой (левое исполнение)	3/4	1/2	0,10	0,15	0,17	0,26	0,35	0,46	0,73	1,04	1,40					10	16	0,6	120	013G0015													
	Угловой вертикальный	3/4	3/4										013G0016																					
	Прямой	3/4	3/4										013G0155																					
RA-N 25 (с внутр. резьбой)	Угловой горизонтальный (UK)	3/4	3/4	0,16	0,20	0,25	0,35	0,47	0,60	0,73	0,80	1,00	10	16	0,6	120	013G0155																	
	Угловой вертикальный	1	1														013G0037																	
RA-N 25 (с внутр. резьбой)	Прямой	1	1	0,10	0,15	0,17	0,26	0,35	0,46	0,73	1,04	1,40	10	16	0,6	120	013G0038																	

¹⁾ Значения K_v указаны при совместном использовании клапанов и термоэлементов RA 2000 (в скобках термоэлементов RAX) и соответствуют расходу теплоносителя G в м³/ч при заданном подъеме золотника клапана и перепаде давлений на клапане $\Delta P = 1$ бар: $K_v = G/\sqrt{\Delta P}$. При настройке клапана на «N» значение K_v соответствует требованиям EN 215-1 при $X_p = 2$ °C. Это означает, что клапан терморегулятора закроется полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки по шкале термоэлемента на 2 °C. При более низких значениях предварительной настройки X_p уменьшается. Так, при настройке клапана на «1» $X_p = 0,5$ °C. В диапазоне настройки клапана от «1» до «N» X_p меняется от 0,5 до 2,0 °C. При использовании термостатических элементов дистанционного управления серии RA 5060 относительный диапазон X_p следует увеличить в 1,1 раза.

²⁾ Клапан обеспечивает удовлетворительное регулирование при перепаде давлений на нем ниже указанного значения. Во избежание шумообразования рабочий перепад давлений на клапане рекомендуется принимать в диапазоне от 0,1 до 0,3 бар. Разность давлений в системе отопления может быть уменьшена с помощью регуляторов перепада давлений ASV-PV компании «Дanfoss».

Техническое описание


Клапаны терморегулятора с предварительной настройкой
RA-N и RA-NCX $D_y = 15$ мм (хромированный)

Запасные детали

Изделие	Наружный диаметр трубы, мм	Тип клапанов	Кодовый номер
Сальниковое уплотнение	—	Все клапаны серии RA	013G0290
Уплотнительные фитинги для медных труб ¹⁾	10	RA-N 10	013G4100
	12		013G4102
	10	RA-N 15, RA-NCX 15	013G4110
	12		013G4112
	15		013G4115

¹⁾ Полный перечень уплотнительных фитингов см. стр. 97–98.

Предварительная настройка

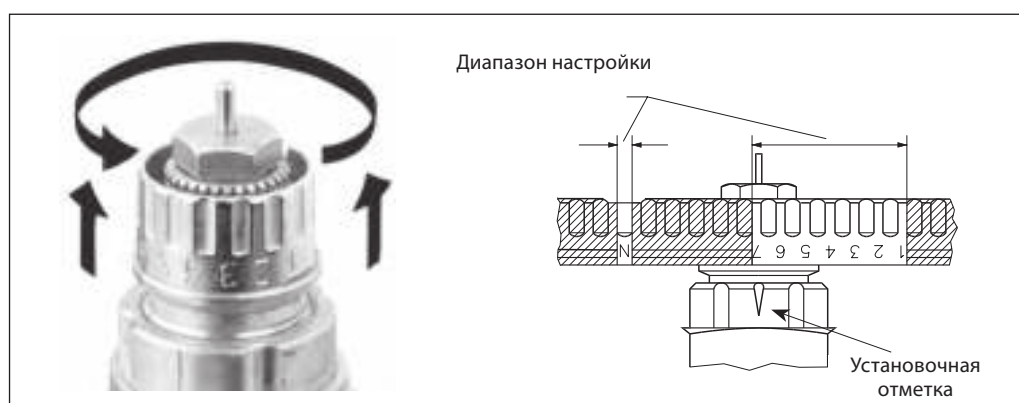

Настройка на расчетное значение производится легко и точно без применения специальных инструментов.

Для этого следует произвести следующие операции:

- снять защитный колпачок или термостатический элемент;
- поднять кольцо настройки;
- повернуть шкалу кольца настройки так, чтобы желаемое значение оказалось напротив установочной отметки «N», расположенной со стороны выходного отверстия клапана (заводская установка «N»);
- отпустить кольцо настройки.

Предварительная настройка может производиться в диапазоне от «1» до «7» с интервалами 0,5. В положении «N» клапан полностью открыт. Следует избегать установки на темную зону шкалы.


Когда термостатический элемент смонтирован, то предварительная настройка оказывается скрытой и, таким образом, защищенной от неавторизованного изменения.

Пример заказа радиаторного терморегулятора

Для отопительного прибора с подводками $D_y = 15$ мм с боковым подключением к двухтрубному стояку выбираем клапан RA-N $D_y = 15$ мм прямого исполнения (**013G3904**); термостатический элемент RA2000 с газовым заполнением (**013G2994**).

Выбор настройки клапана следует осуществлять на основании гидравлического расчета системы отопления.

Устройство

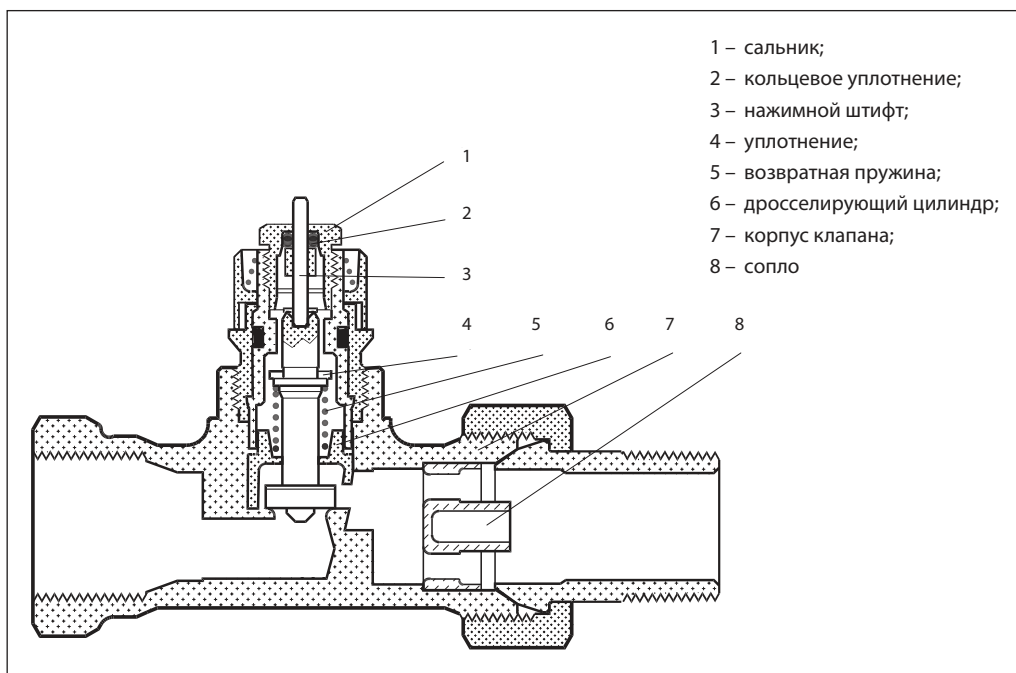

Радиаторный терморегулятор состоит из двух частей: универсального термостатического элемента серии RA и регулирующего клапана с предварительной настройкой RA-N. Термостатический элемент и регулирующий клапан заказываются отдельно.

Клеммное соединение вместе с блокировочным винтом под шестигранник гарантирует простое и надежное соединение термoeле-мента и клапана. Сальниковое уплотнение может быть заменено без опорожнения и остановки системы отопления.

Материалы, контактирующие с теплоносителем

Корпус клапана и прочие металлические детали	Коррозионно-стойкая латунь Ms 58
Дросселирующий цилиндр ограничителя K_v	Полифениленсульфид PPS
Кольцевое уплотнение	Тройной этиленпропиленовый каучук EPDM
Золотник клапана	Бутадиенакрилонитрильный каучук NBR
Нажимной штифт и пружина клапана	Хромированная сталь
Сопло	Полипропилен PP

Наружная часть корпуса клапана RA-N имеет никелевое покрытие, а клапаны RA-NCX хромированные.

**Определение
предварительной
настройки
клапанов RA-N и RA-NCX**

Диаграмма для определения предварительной настройки клапана RA-N 10


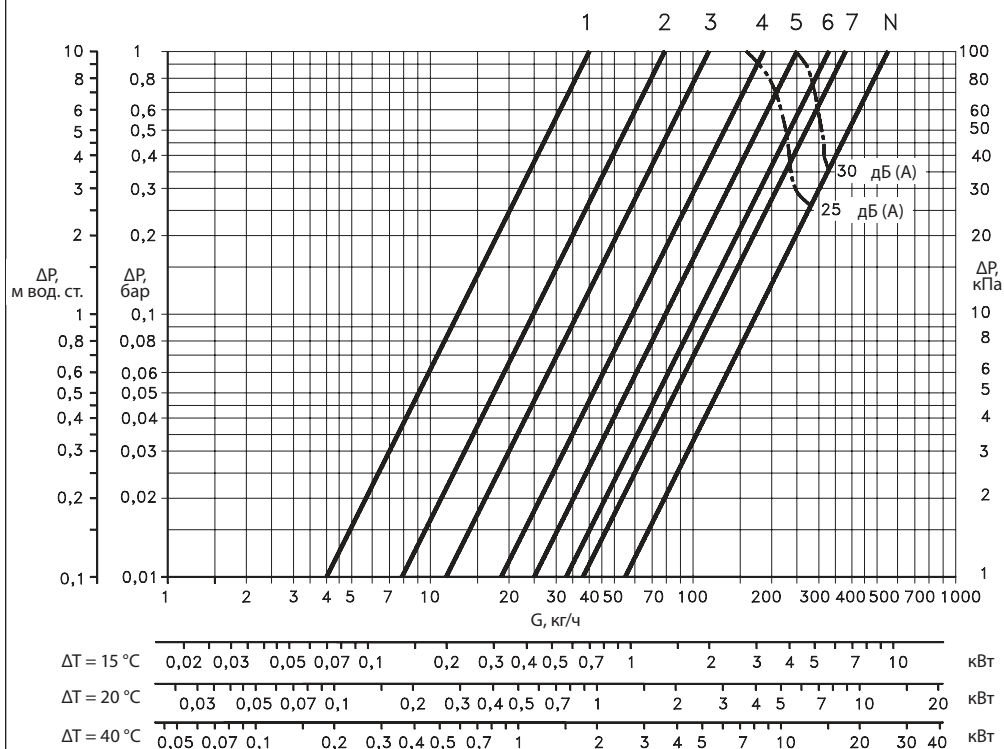


Диаграмма для определения предварительной настройки клапана RA-N 15 и RA-NCX15

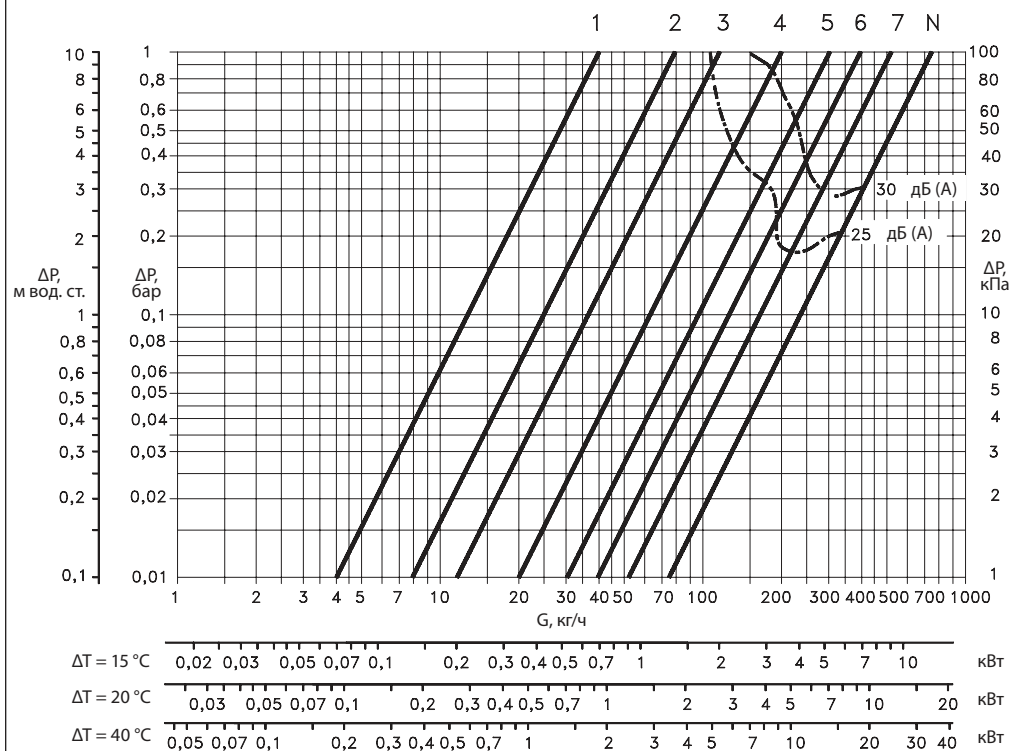

**Определение
предварительной
настройки
клапанов RA-N и RA-NCX
(продолжение)**

Диаграмма для определения предварительной настройки клапана RA-N 20/25


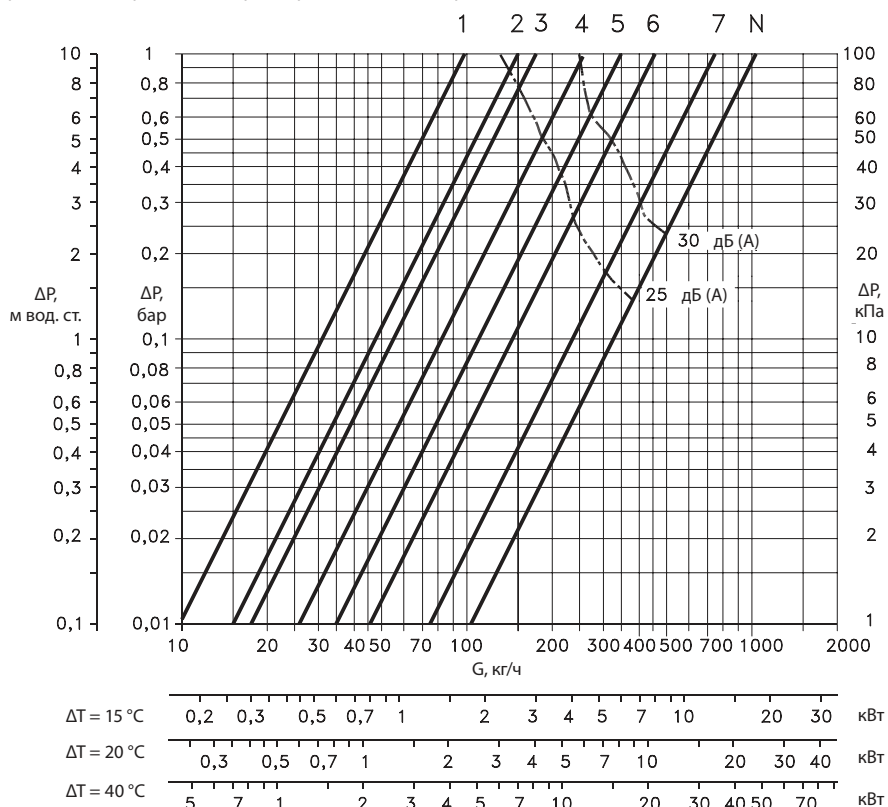


Диаграмма для определения предварительной настройки клапана RA-N 20 UK

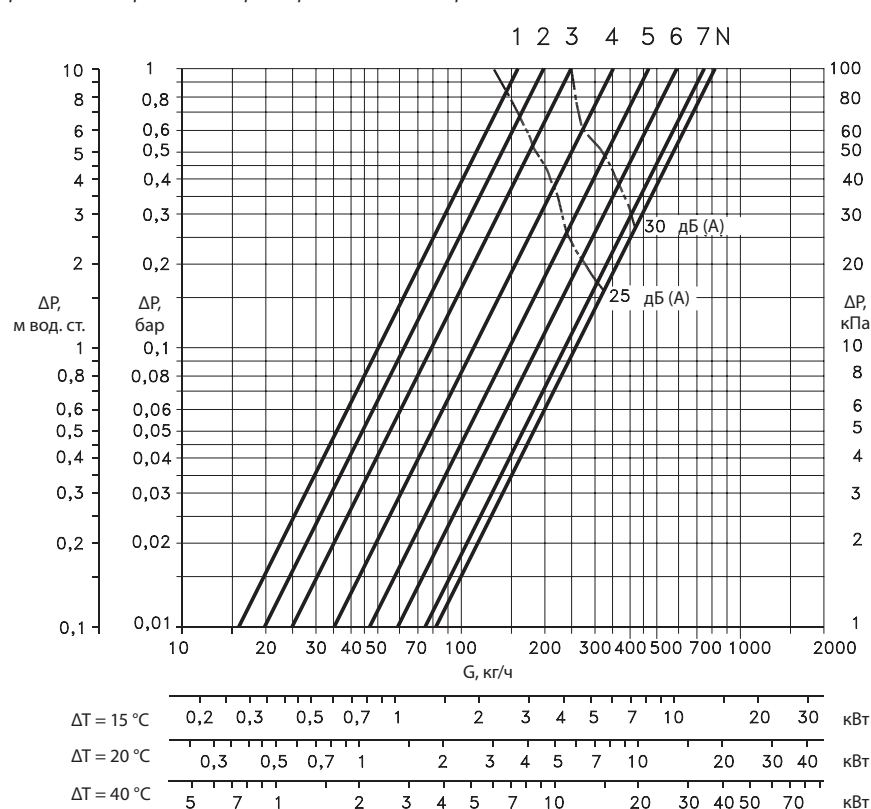

Техническое описание

Клапаны терморегулятора с предварительной настройкой
RA-N и RA-NCX $D_y = 15$ мм (хромированный)

Пример определения настройки клапана RA-N

Требуется выбрать номер настройки клапана RA-N, установленного в двухтрубной системе водяного отопления при следующих условиях.

Требуемая мощность радиатора: $Q = 1,5$ кВт.
Перепад температур теплоносителя: $\Delta T = 20$ °C.
Перепад давлений на клапане:
 $\Delta P = 0,1$ бар (10 кПа).
Расход теплоносителя через радиатор:

$$G = \frac{Q \times 860}{\Delta T} = \frac{1,5 \times 860}{20} = 65 \text{ кг/ч} = 0,065 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Значения настройки клапанов выбираются по диаграммам:
RA-N 10 — 4,5;
RA-N 15 — 4;
RA-N 20/25 — 2,5.

Если номер настройки находится между двумя значениями, то выбирается наибольший.



Настройка может быть также определена из таблицы «Номенклатура и коды для оформления заказа» по K_v , рассчитанной по формуле:

$$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P}}, \text{ бар},$$


где G — расход в $\text{м}^3/\text{ч}$;
 ΔP — перепад давлений на клапане, бар.

Габаритные
и присоединительные
размеры


Прямой клапан
с термостатическим
элементом RA 2994

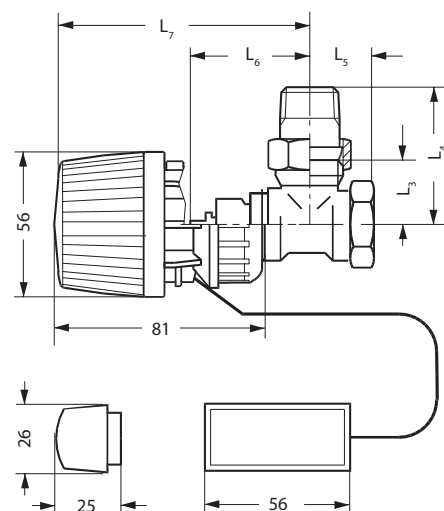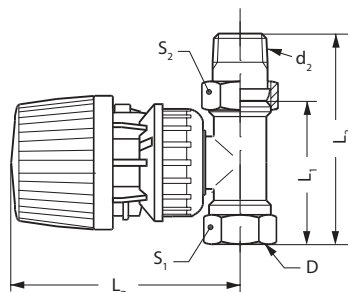

Угловой вертикальный клапан
с термостатическим
элементом RA2992

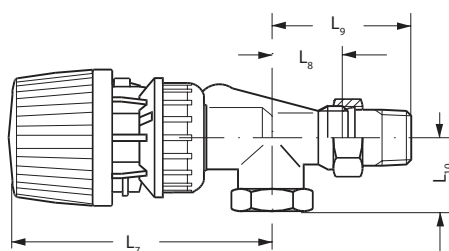

Угловой горизонтальный клапан (UK)
с термостатическим
элементом RA 2994



Угловой трехходовой клапан
(правое исполнение)

Тип	D _y мм	Резьба по ISO 7-1, дюймы		Размеры, мм											
		D	d ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	L ₉	L ₁₀	S ₁	S ₂
RA-N 10	10	R _p ⅜	R ⅜	50	75	24	49	20	47	96	27	52	22	22	27
RA-N 10 UK	10	R _p ⅜	R ⅜						59	108	26	51	22	22	27
RA-N (RA-NCX) 15	15	R _p ½	R ½	55	82	26	53	23	47	96	30	58	26 (33)	27	30
RA-N 15 UK	15	R _p ½	R ½						60	109	29	57	27	27	30
RA-N 20	20	R _p ¾	R ¾	65	98	30	63	26	52	101				32	37
RA-N 20 UK	20	R _p ¾	R ¾						61	110	34	66	30	32	37
RA-N 25	20	R _p 1	R 1	90	125	40	75	34	52	101				41	46

Техническое описание

Клапаны терморегулятора с предварительной настройкой
RA-N и RA-NCX $D_y = 15$ мм (хромированный)
