


Фільтри для води

Серія NEW
Серія CLASSIC

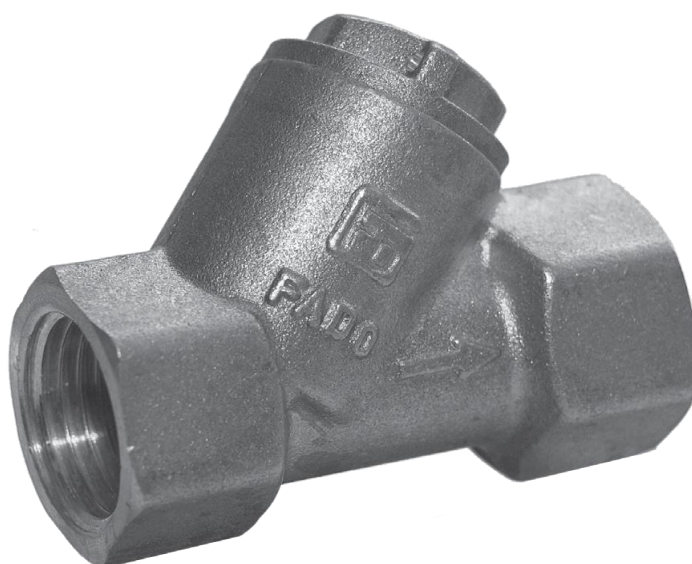

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фільтри застосовуються для очищення потоку від механічних домішок у системах трубопроводів гарячої та холодної води, стисненого повітря, олії та рідких вуглеводнів при температурі транспортованого середовища до 150 °С. На заглушці фільтра є отвір під пломбування.

УВАГА! Фільтр повинен монтуватись на трубопроводі колбою вниз.


2. АСОРТИМЕНТ

NEW			CLASSIC					
F1	F2	F3	F11	F12	F13	F14	F15	F16
1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"	1*1/4"	1*1/2"	2"

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	1/2"	3/4"	1"	1*1/4"	1*1/2"	2"
Максимальна робоча температура, °С	150	150	150	150	150	150
Нормативний термін служби, років	30	30	30	30	30	30
Розмір осередків фільтроелементу, мкм	400	400	400	400	400	400
Кількість осередків на см2	180	180	180	180	180	180
Умовний нормативний тиск Pn, МПа	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Номінальна витрата на чистому фільтрі, м3/год	1.35	2.20	4.38	7.08	11.10	12.90

4. МАТЕРІАЛИ

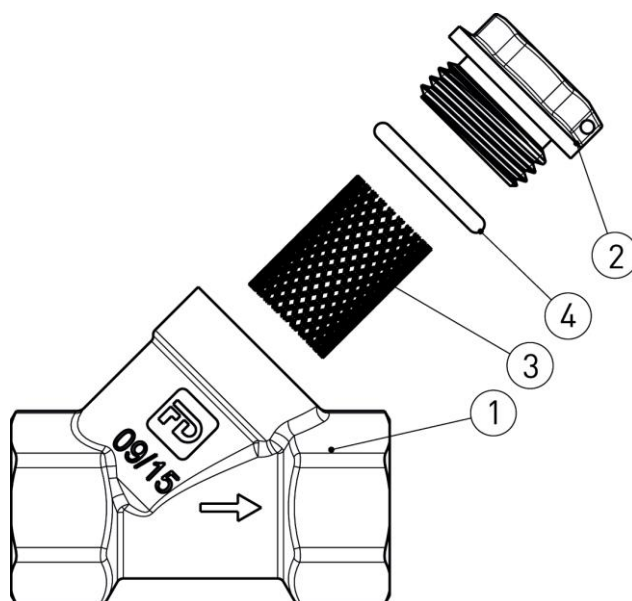


№	Найменування елемента	NEW	CLASSIC
1	Корпус	Латунь CW617N	Латунь CW617N
2	Заглушка	Латунь CW617N	Латунь CW617N
3	Фільтрувальний елемент	AISI 316	AISI 316
4	Ущільнювальне кільце	Тефлон P.T.F.E.	NBR

5.



ГІДРАВЛІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

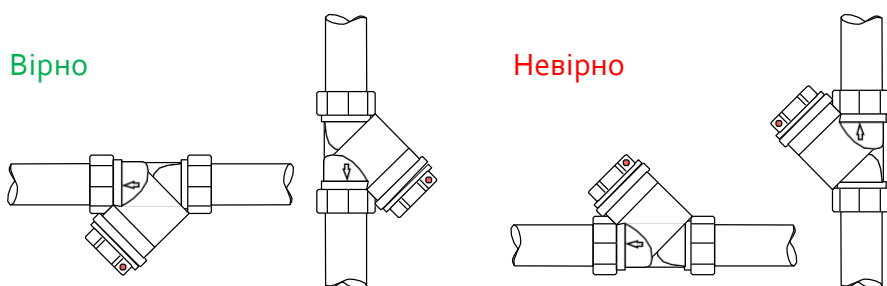

6. ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Фільтри можуть встановлюватися як у горизонтальному, так і вертикальному положенні, при цьому пробка фільтра повинна бути спрямована вниз.

При напрямку потоку знизу-вгору необхідно виконати горизонтальну ділянку для правильної установки фільтра, інакше встановлення фільтра призведе до засмічення нижнього відводу (кутника або трійника) трубопроводу.

Відповідно до ГОСТ 12.2.063 п.3.10, фільтр не повинен зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, стиснення, розтягування, кручення, перекося, вібрація, неспіввісність патрубків, нерівномірність затягування кріплення). При необхідності повинні бути передбачені опори або компенсатори, що знижують навантаження на фільтр трубопроводу. Неспіввісність трубопроводів, що з'єднуються, не повинна перевищувати 3 мм при довжині до 1 м плюс 1 мм на кожен наступний метр.

Муфтові з'єднання необхідно виконувати з використанням ущільнювальних матеріалів таких як: ФУМ (фторопластовий ущільнювальний матеріал), пакля з ущільнювальною пастою.

Гарантийний термін 5 років з моменту установки*

*при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)